


Исх. № 51 от 11 июля 2023 г.

Коммунальное Унитарное Предприятие
"Минский Городской центр
недвижимости" филиал №2

О выдаче технических условий

Для диспетчеризации лифта объекта «Модернизация изолированного помещения коммунального хозяйства по ул. Кульман, 5-1 в г. Минске» (замена пассажирского лифта) необходимо:

1. Применить блок абонентский (модификация блока абонентского зависит от типа станции управления лифтом(марки лифта)), совместимый с пультом диспетчера (ПД) и имеющий возможность подключения к устройству управления лифтом по последовательному каналу. Блок абонентский должен иметь разрешение Госпромнадзора МЧС РБ на его применение.
2. Блок абонентский установить в машинном помещении лифта в непосредственной близости от станции управления и проводом марки ПРПММ 2x0,9 (ПРПВМ 2x0,9) подключить к блоку абонентскому установленному в соседнем машинном помещении.
3. Диспетчеризацию выполнить в соответствии с «Травил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских».
4. Технические условия действительны в течении двух лет
5. Примечание: для диспетчеризации лифта Частное предприятие «Транслифтсервис» рекомендует применить «Систему контроля инженерного оборудования (СКНО) «Беллифт», имеющую разрешение Госпромнадзора МЧС РБ на ее применение в РБ»

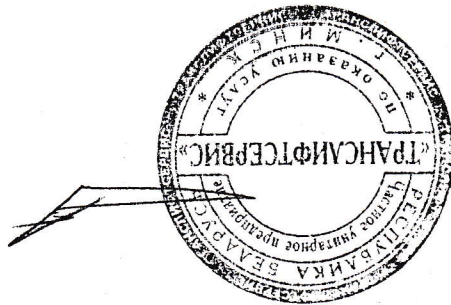

Директор

Гончаров С.Л.